




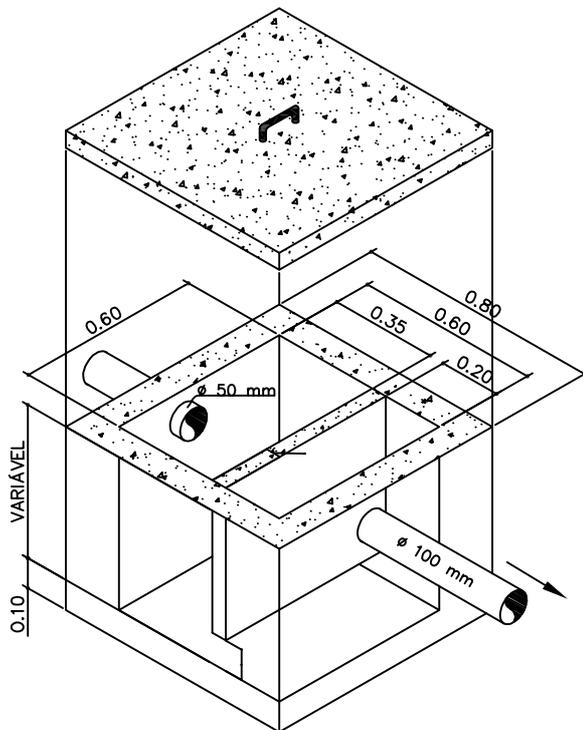

INFORMATIVO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

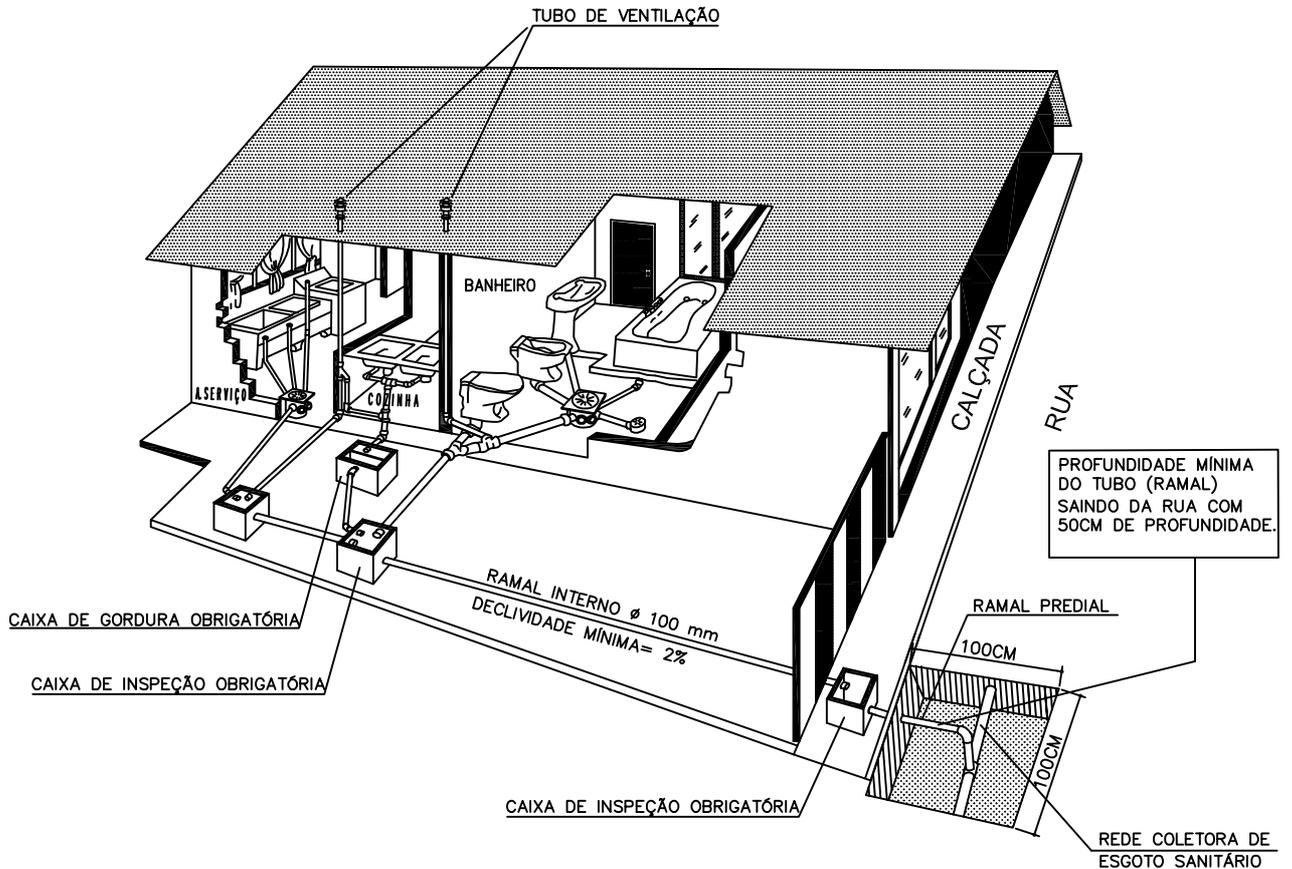

CAIXA DE GORDURA

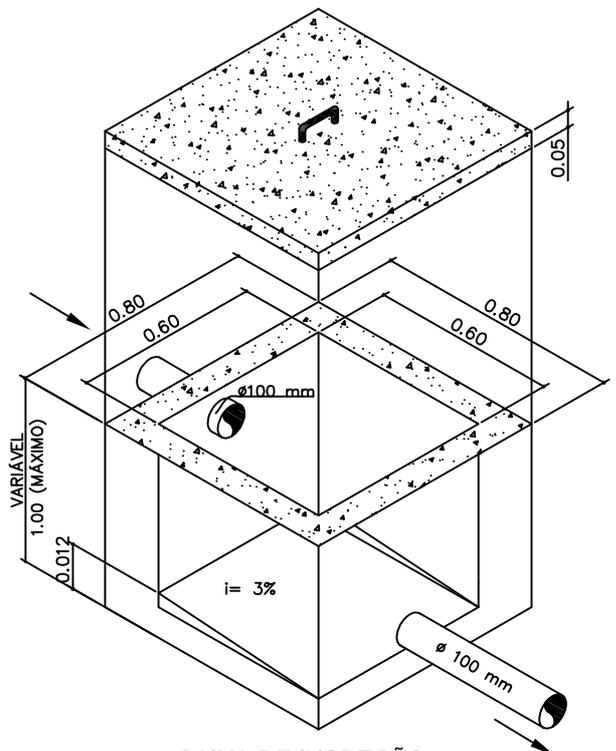


CAIXA DE INSPEÇÃO

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
01	VAR.	TUBO PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO CLASSE "A" SOLDÁVEL ø100mm até a rede.
02	01	CURVA CURTA PVC PARA ESGOTO PRIMÁRIO CLASSE "A" SOLDÁVEL ø100mm 90° GRAUS.

## INFORMATIVO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO

- 1- AS CAIXAS DE GORDURA E DE INSPEÇÃO SERÃO CONSTRUÍDAS EM CONCRETO, BLOCO, MANILHA.
- 2- OS FUNDOS DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS DE FORMA A ASSEGURAR RÁPIDO ESCOAMENTO E EVITAR A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS
- 3- NÃO SERÁ PERMITIDO O DESPEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO RAMAL PREDIAL DE ESGOTO.
- 4- AS ÁGUAS SERVIDAS DAS PIAS, LAVATÓRIOS, TANQUES, LAVANDERIAS E ETC DEVERÃO TER PASSAGEM OBRIGATÓRIA POR UMA CAIXA DE GORDURA.
- 5- PARA O RAMAL PREDIAL, NO TRECHO CONSTRUÍDO SOB O ARRUAMENTO, SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE UM COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA ENVOLVENDO O TUBO QUANDO O MESMO FOR DE PVC/PBA, CONFORME DETALHE ABAIXO:

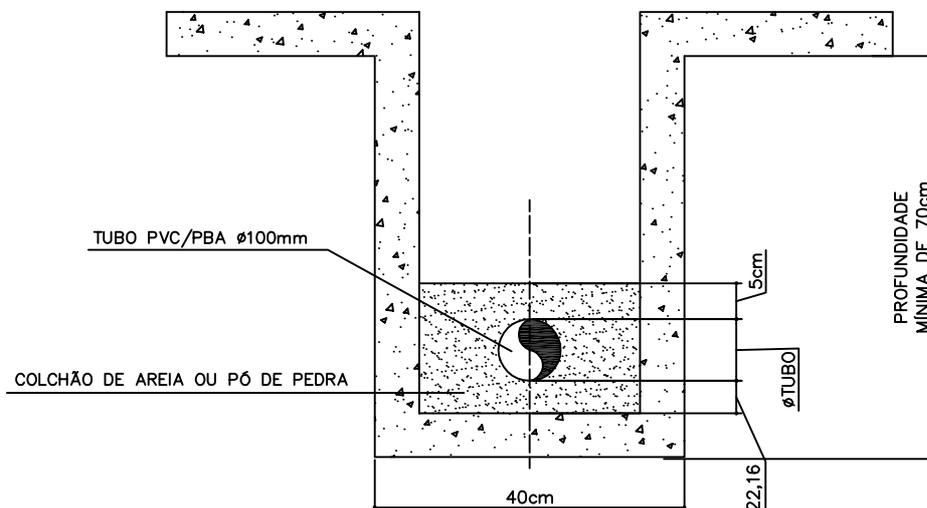

DETALHE DO TUBO ENVOLVIDO NO COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE PEDRA  
(DESENHO SEM ESCALA)

- 6- A ESCAVAÇÃO PARA O ASSENTAMENTO DO TUBO DEVERÁ FICAR **COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 70 CENTÍMETROS** A PARTIR DA CAIXA DE PASSAGEM OBRIGATÓRIA INSTALADA NO PASSEIO.
- 7- O CLIENTE DEVERÁ LOCALIZAR A REDE DE ESGOTO PARA LIGAÇÃO QUE DEVERÁ FICAR **O ESPAÇO DESCOBERTO DE 01(UM) METRO QUADRADO.**
- 8- O PEDIDO DE LIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMALIZADO JUNTO AO SAAE E A LIGAÇÃO SÓ PODERÁ SER EXECUTADA APÓS INSPEÇÃO E CUMPRIMENTOS DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA AUTARQUIA.
- 9- DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO SAAE, NO ART.66 – A DISTÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO É DE 15 METROS, MEDIDA DA REDE EXISTENTE ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO.
- 10- DE ACORDO COM O REGULAMENTO DO SAAE, NO ART.66 – A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DE 2% (DOIS PORCENTO), CONSIDERADOS DA CAIXA DE INSPEÇÃO A MEIA-SEÇÃO DA REDE COLETORA NOS LOCAIS AONDE NÃO FOR POSSÍVEL APLICAR ESSA DECLIVIDADE ESTA SERÁ DEFINIDA PELO SETOR TÉCNICO DA AUTARQUIA.